


OCRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-C-S nN-0,4kV

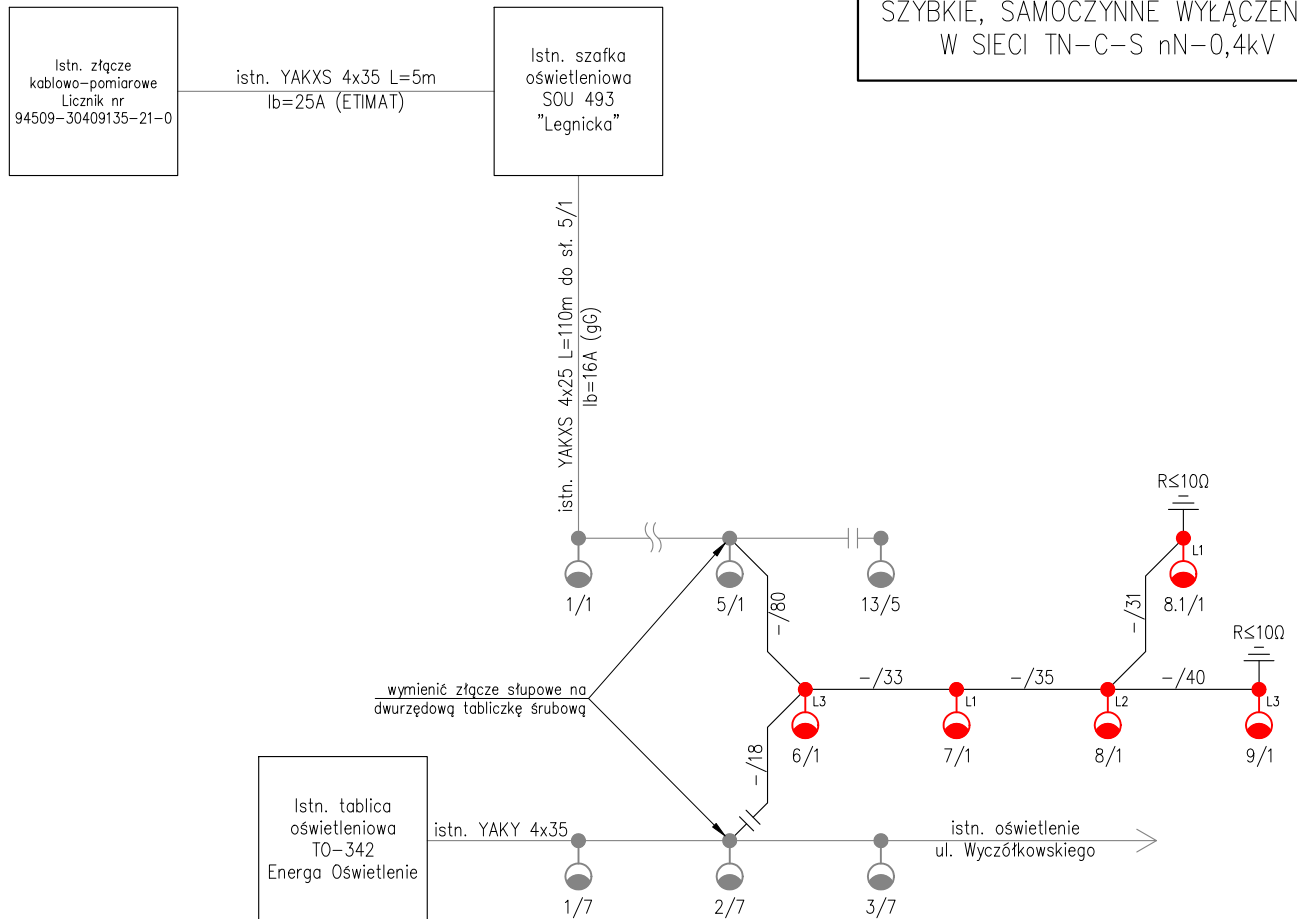


UWAGI:

1. Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKXS 4x25+FeZn 25x4.
2. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie II 2014.
3. W słupach, gdzie następuje podział sieci lub wprowadzane są trzy kable stosować tabliczki podziałowe.
4. Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami topikowymi szybkimi 6A.
5. Numery słupów przyjęto na etapie projektu, ostateczną numerację uzgodnić z Użytkownikiem.
6. Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w moduł zasilający umożliwiający kompensację spadku strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności oraz redukcję mocy w godzinach późnonocnych.

LEGENDA:

- proj. oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 30,5W (redukcja do 21,2W) na stalowym, ocynkowanym słupie oświetleniowym, wysokość zawieszenia H=5m, montaż nasadowo na słupie
- istn. słup oświetleniowy z oprawą
- $R \leq 10\Omega$ - uziom prętowy P2/8 $R \leq 10\Omega$
- proj. linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25 + FeZn 25x4
- podział sieci
- 29/34 - odległość między słupami 29m/długość kabla 34m
- 6/1 - słup nr 6/obwód nr 1

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BPE BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ŁUKASZ SZOKALSKI ul. Migdałowa 48 80-126 Gdańsk | |  | |
| INWESTYCJA: Budowa oświetlenia Zielonca przy ul. Wyczółkowskiego w Gdańsku. Identyfikatory działek: 226101_1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1 | | | | BRANŻA: ELEKTRYCZNA | |
| NAZWA RYSUNKU: Schemat | | DATA: 07.2023 | | SKALA: bs | |
| | | FAZA: PW | | FORMAT: A4 | |
| FUNKCJA: | | IMIĘ I NAZWISKO: | | NR. RYSUNKU: | |
| Projektant: | | mgr inż. Łukasz Szokalski | | E-2 | |
| Opracowujący: | | | | | |
| Sprawdzający: | | mgr inż. Paweł Chamski | | | |
| | | NR. UPRAWNIENI: | | PODPIS: | |
| | | POM/0258/PBE/16 | | | |
| | | | | | |
| | | POM/0182/POOE/14 | | | |